


REGLER (DISPLAY)




RJ11-STECKER (4-ADRIGES KABEL)
Verbindung zum Display und zu weiteren Luftschleiern, die als Slave folgen (Baugruppe)

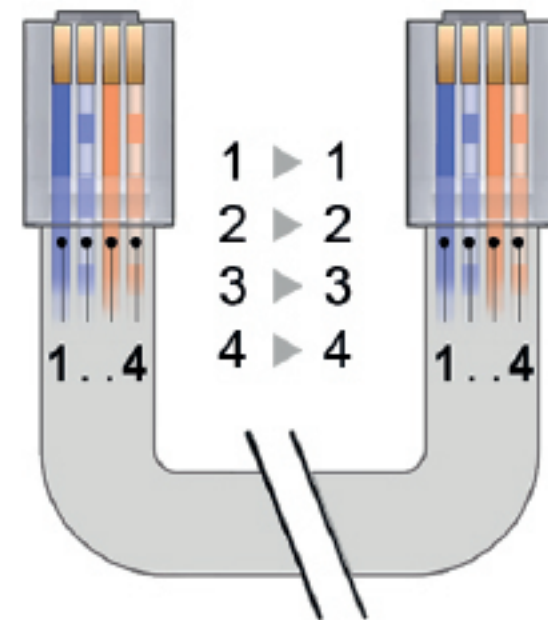


VENTILE (OPTIONEN):

Lineares, modulierendes Ventil

Magnetventil EIN/AUS

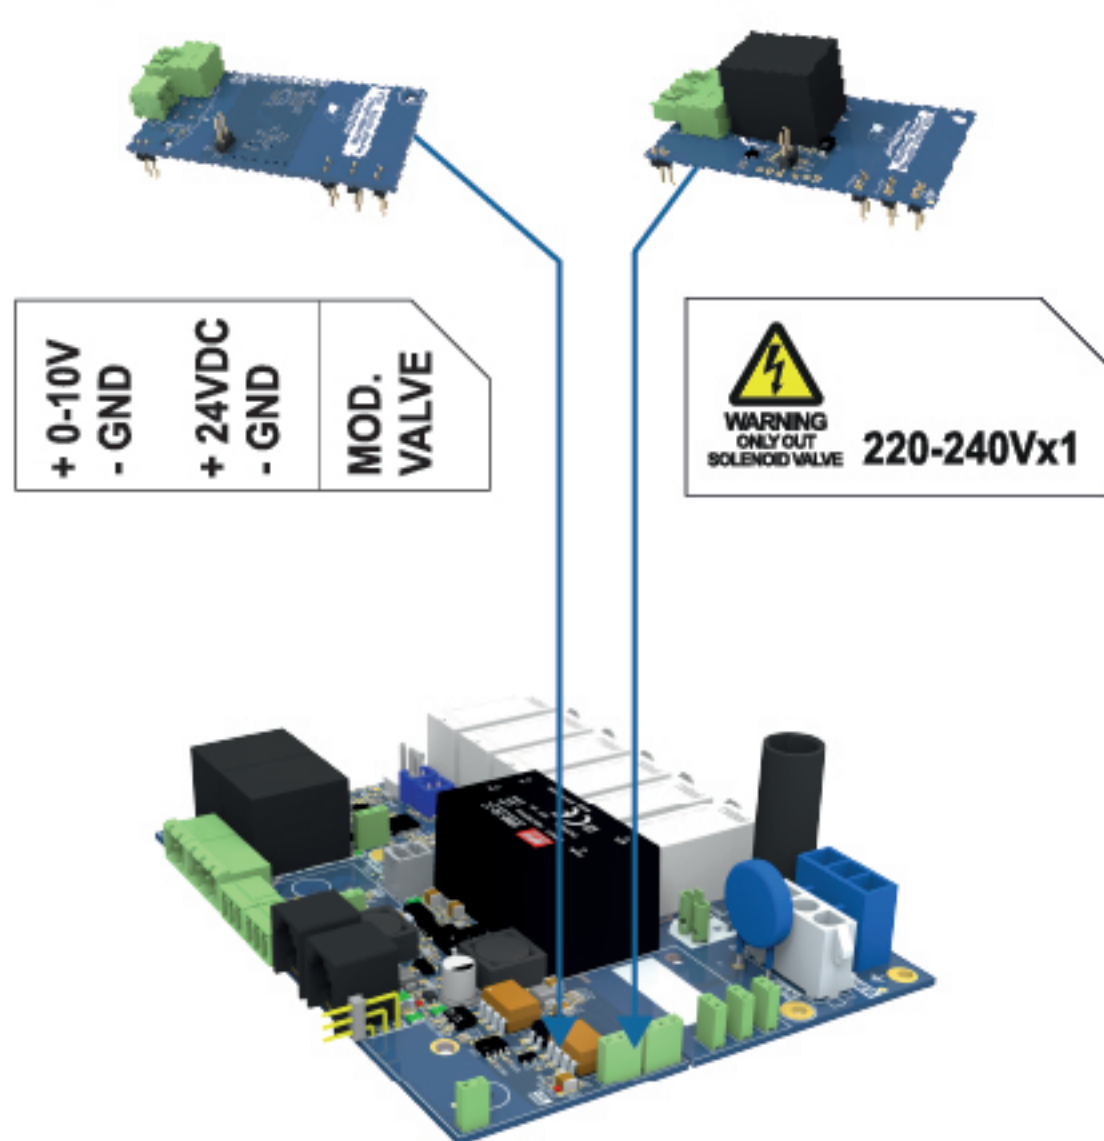

COM1 und COM2 sind gleichwertig, und es macht keinen Unterschied, wie die Verbindungskabel eingesteckt sind

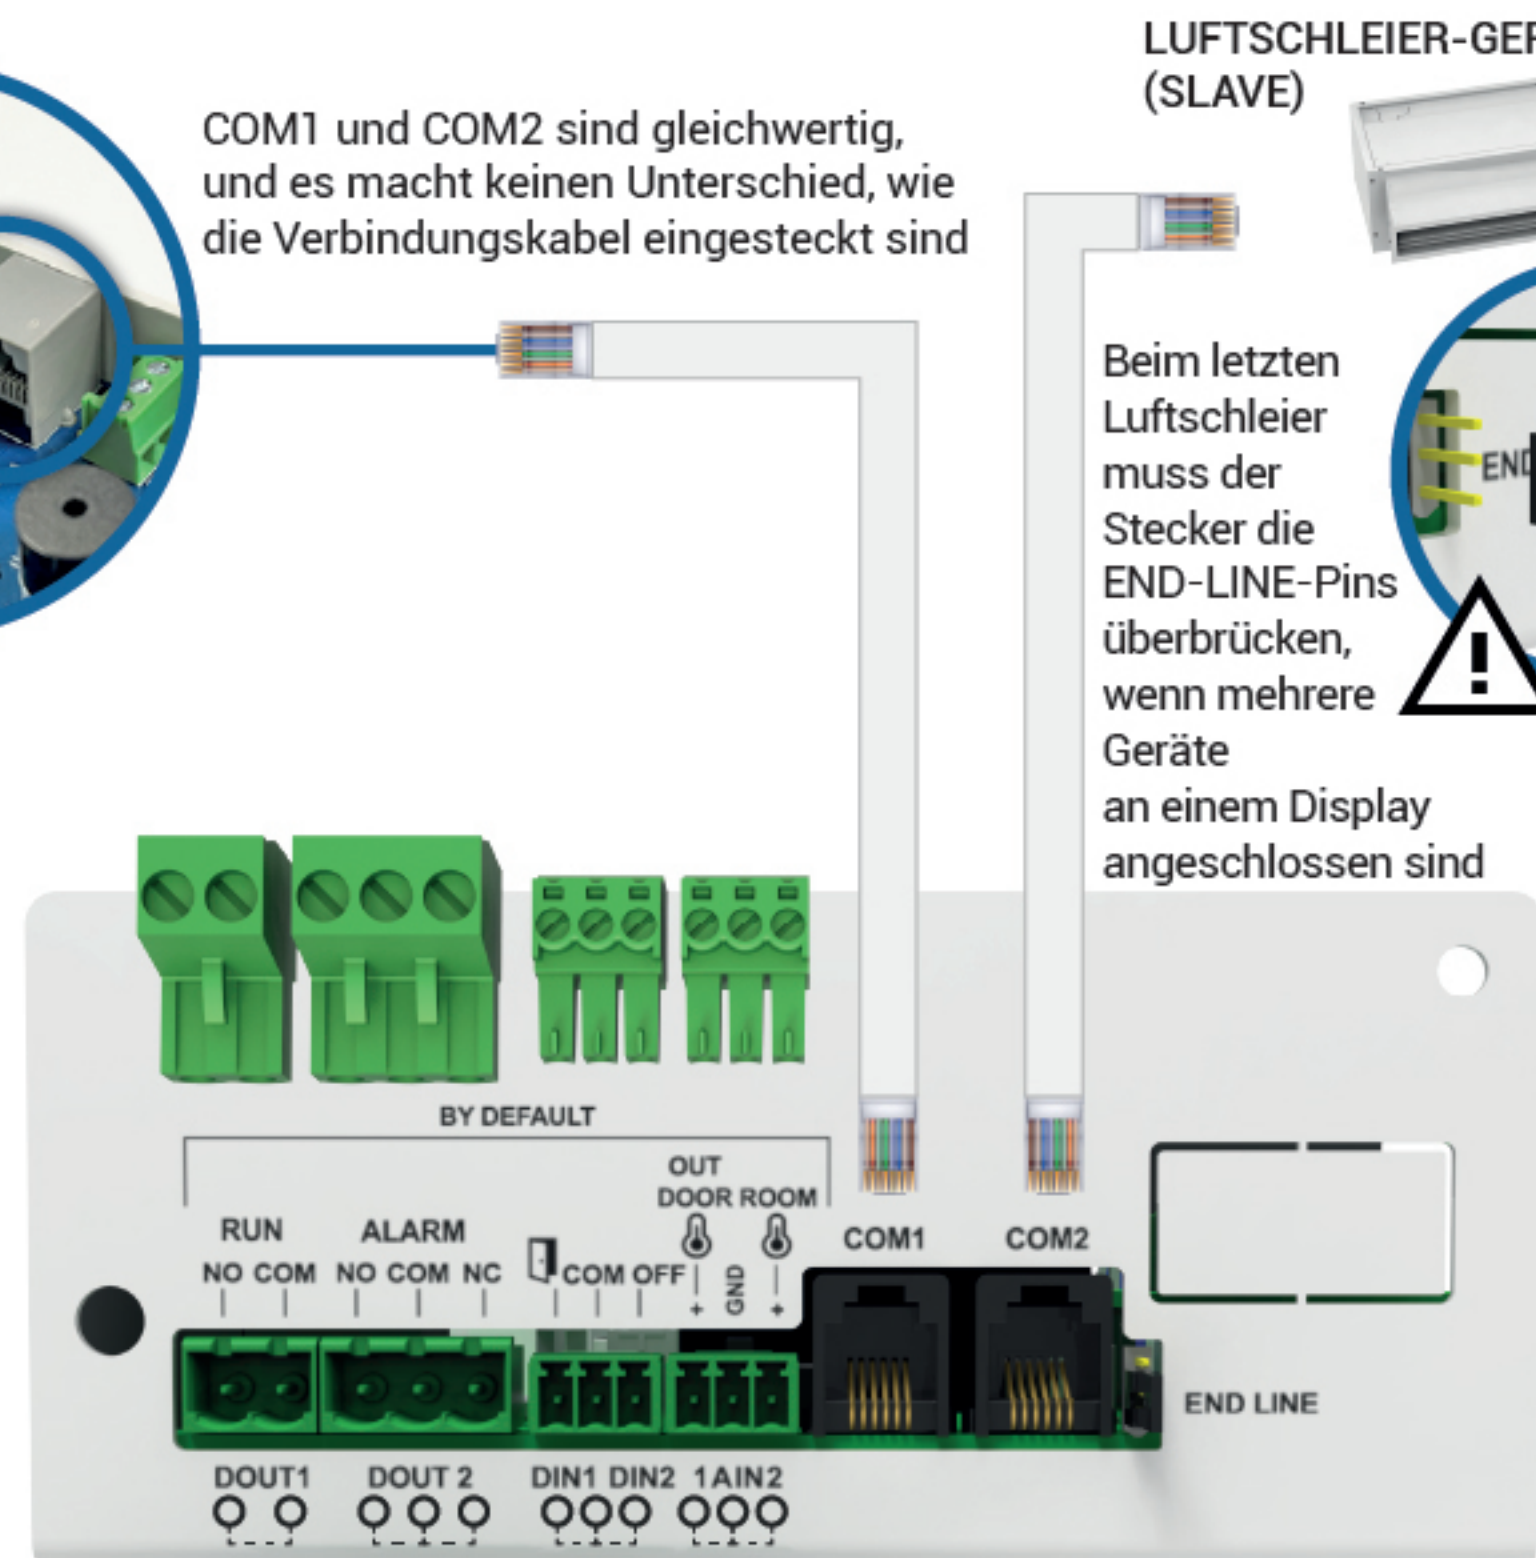


LUFTSCHLEIER-GERÄT 2 (SLAVE)

zu den Geräten 3, 4, ... (bis zu max. 12 Geräte)

Beim letzten Luftschleier muss der Stecker die END-LINE-Pins überbrücken, wenn mehrere Geräte an einem Display angeschlossen sind


1~PHASIG **SPANNUNGSVERSORUNG**

UMLUFT [A] oder PWW [P]

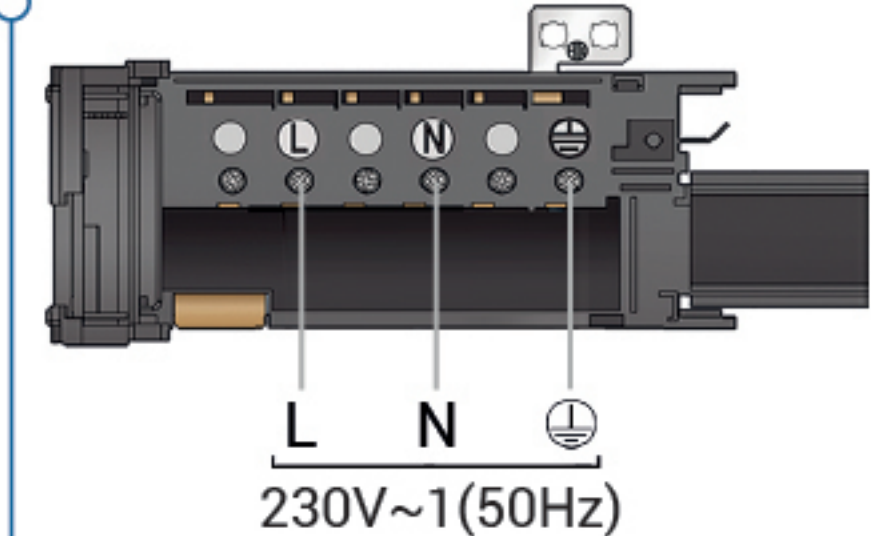


3~PHASIG

E-HEIZUNG [E] BIS ZU 24KW (Modelle M/G/SB)

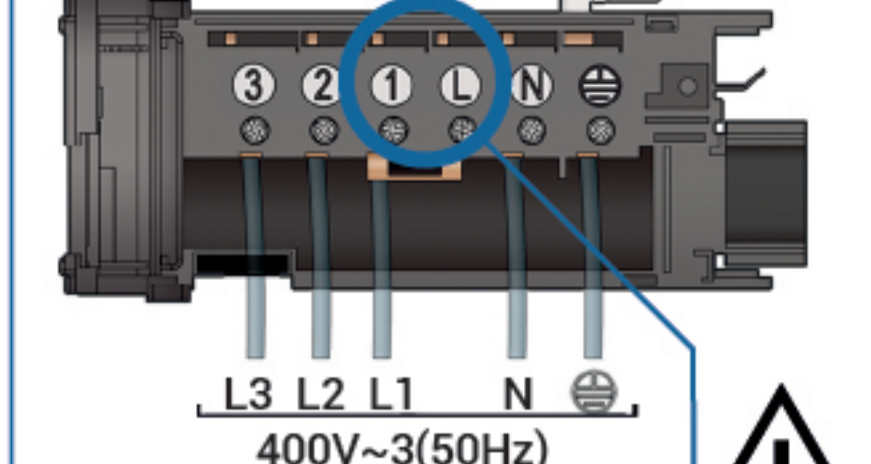

Brücke an Klemmen 1 - L

E-HEIZUNG [E]

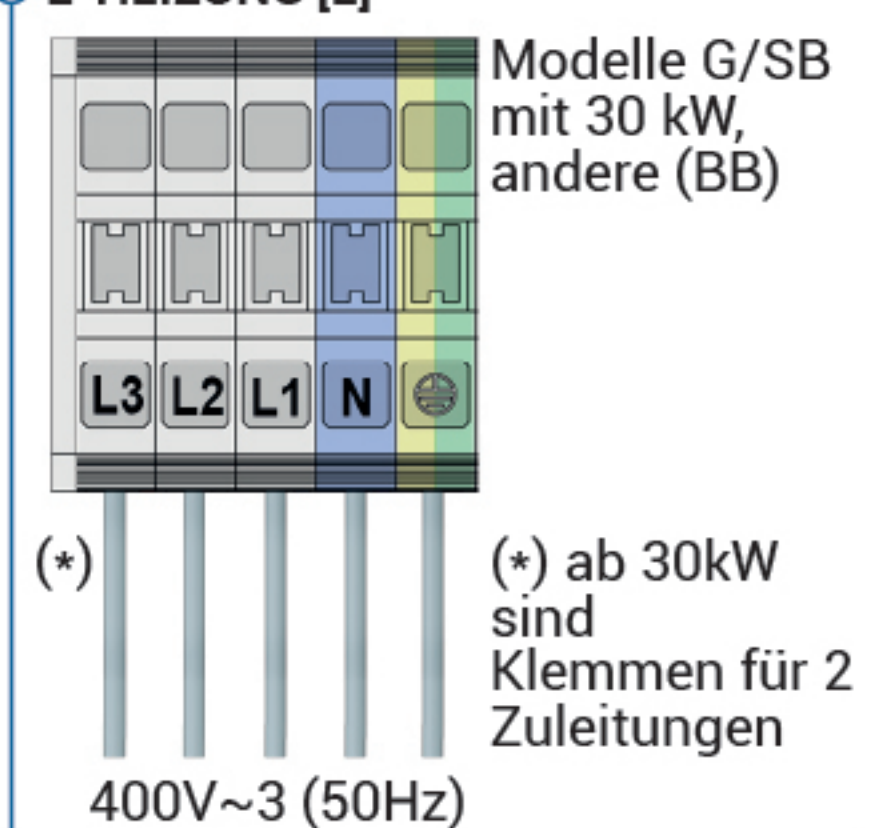

LUFTSCHLEIER-GERÄT 1 (MASTER)

externer Klemmenanschluss
interner Klemmenanschluss