
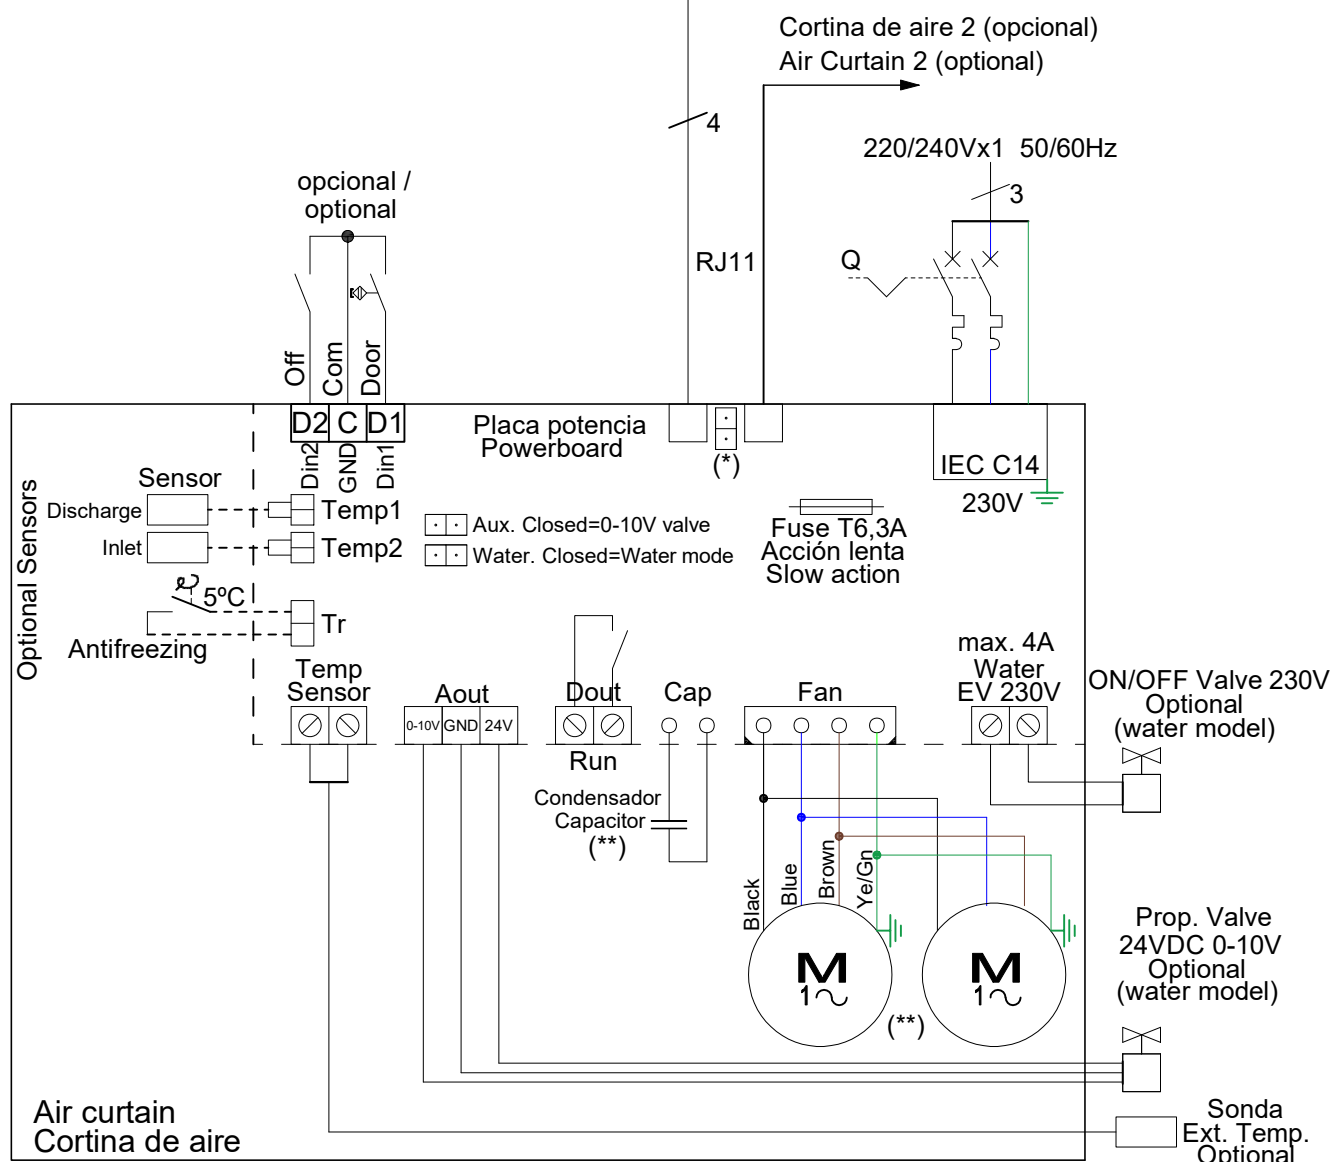


Control Optional inputs / Entradas Opcionales del Control	
Control	Closed / Cerrado =
D1 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
D2 Heat off D2 Apagar Calefacción	= Heating Off / Calefacción Parada
D3 Fire Alarm D3 Alarma incendio	= Forced Off / Apagado Forzado

PCB Optional inputs / Entradas Opcionales de la PCB	
PCB	Closed / Cerrado =
Din1 Door	= Closed door / Puerta Cerrada
Din2 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
TR Antifreezing / TR Anticongelación	= Antifreezing On / Anticongelación Activada

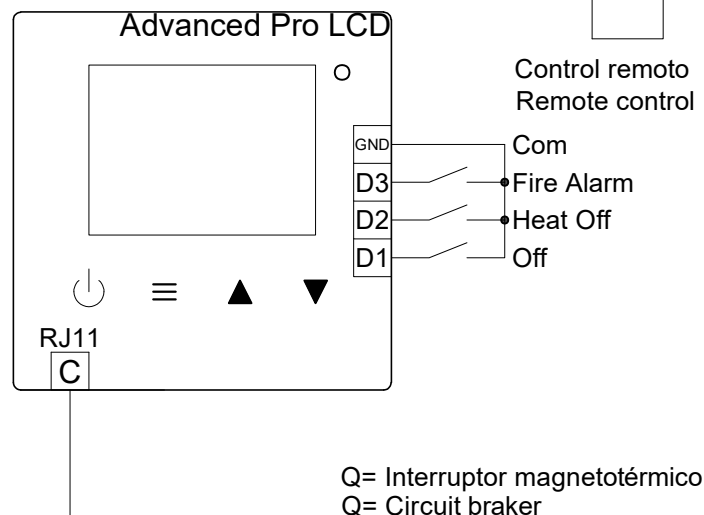

* When multiple air curtains are connected to an only control, the last one must incorporate a Jumper in "END LINE" pins.

* Cuando varias cortinas de aire estén conectadas a un sólo control, la última incorporará un puente en los bornes "END LINE".

**ARIS1000 50/60Hz = 1Fan45; 3 µF (60Hz 2,5µF)

**ARIS1500 50/60 Hz = 2Fan35; 5 µF

**ARIS2000 50/60Hz = 2Fan45; 6 µF (60Hz 5µF)

ESQUEMA ELÉCTRICO CORTINA DE AIRE CONTROLADOR 2 VELOCIDADES ADVANCED PRO RJ11

WIRING DIAGRAM OF AIR CURTAIN 2-SPEED CONTROLLER RJ11 ADVANCED PRO

Aris 2 Velocidades 1000 / 1500 / 2000. Batería Agua / aire. DESDE OCTUBRE 2024

Aris 2-Speed 1000 / 1500 / 2000. Water Heater & Only Air. FROM OCTOBER 2024

Pág./Page 1de/of 1

Doc. AIRDOE08046

R01 - 27/01/25